



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Opis	DPX 160 - zasilanie	ochronnik przepięciowy	lampka kontrolna	zasilanie szafy rack	zasilanie szafy brack	zasilanie TW	zasilanie TP	zasilanie TPP
Typ kabla				LgY 5x16mm	LgY 5x16mm	LgY 5x25mm	LgY 5x16mm	LgY 5x16mm

	Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń  Rozdzielnia Główna RG	Nr. projektu:		C	Upr.GP.II-63/26/75	F	
		Nr. rysunku:	E-9	B	Podpis	E	
				A		D	
		Data:	2020-03-31	Autor:	Zajączkowski Podpis	Nr. akursza:	1 / 5

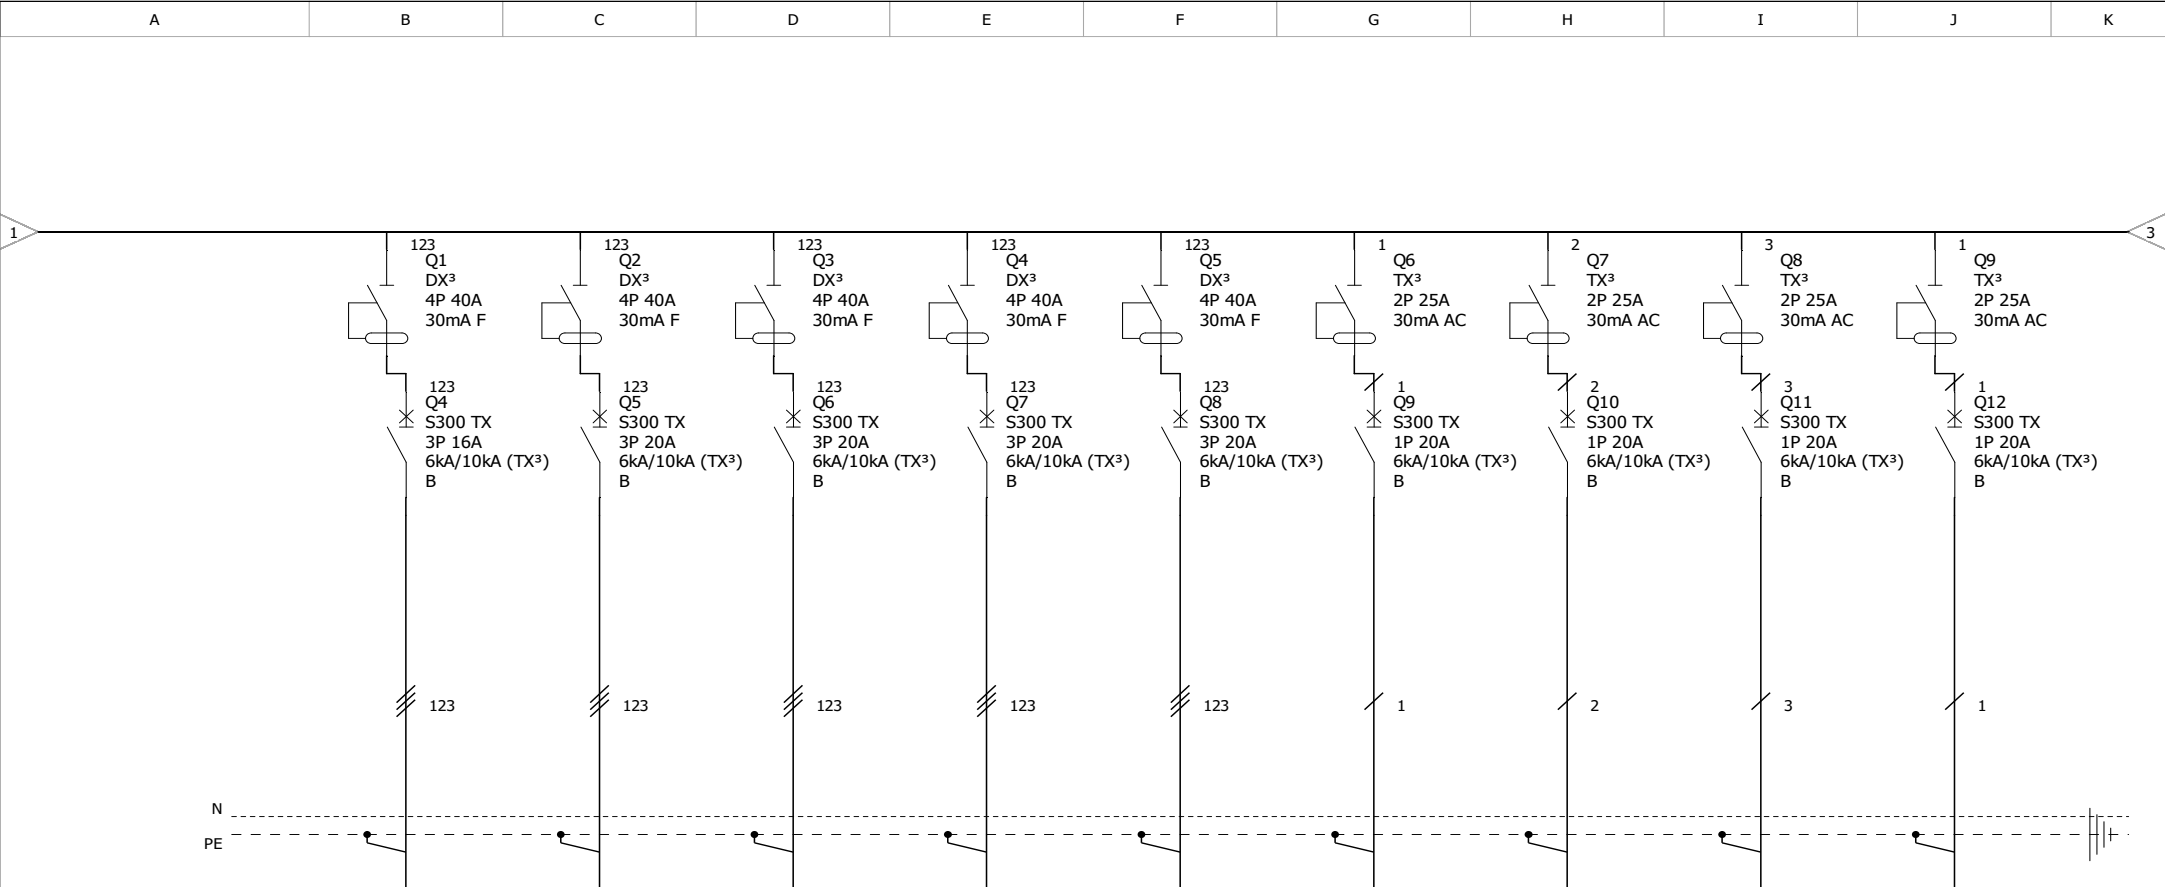


Oznaczenie urządzenia	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Opis	gniazdo 400V	gniazdo 400V	gniazdo 400V	gniazdo 400V	gniazdo 400V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V
Typ kabla	YDY 5x2,5mm	YDY 5x2,5mm	YDY 5x2,5mm	YDY 5x2,5mm	YDY 5x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm

	Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń  Rozdzielnia Główna RG	Nr. projektu:			C	Upr.GP.II-63/26/75	F		
		Nr. rysunku:	E-9	B	Podpis	E			
				A		D			
		Data:	2020-03-31	Autor:	Zajączkowski Podpis	Nr. akursza:	2 / 5		

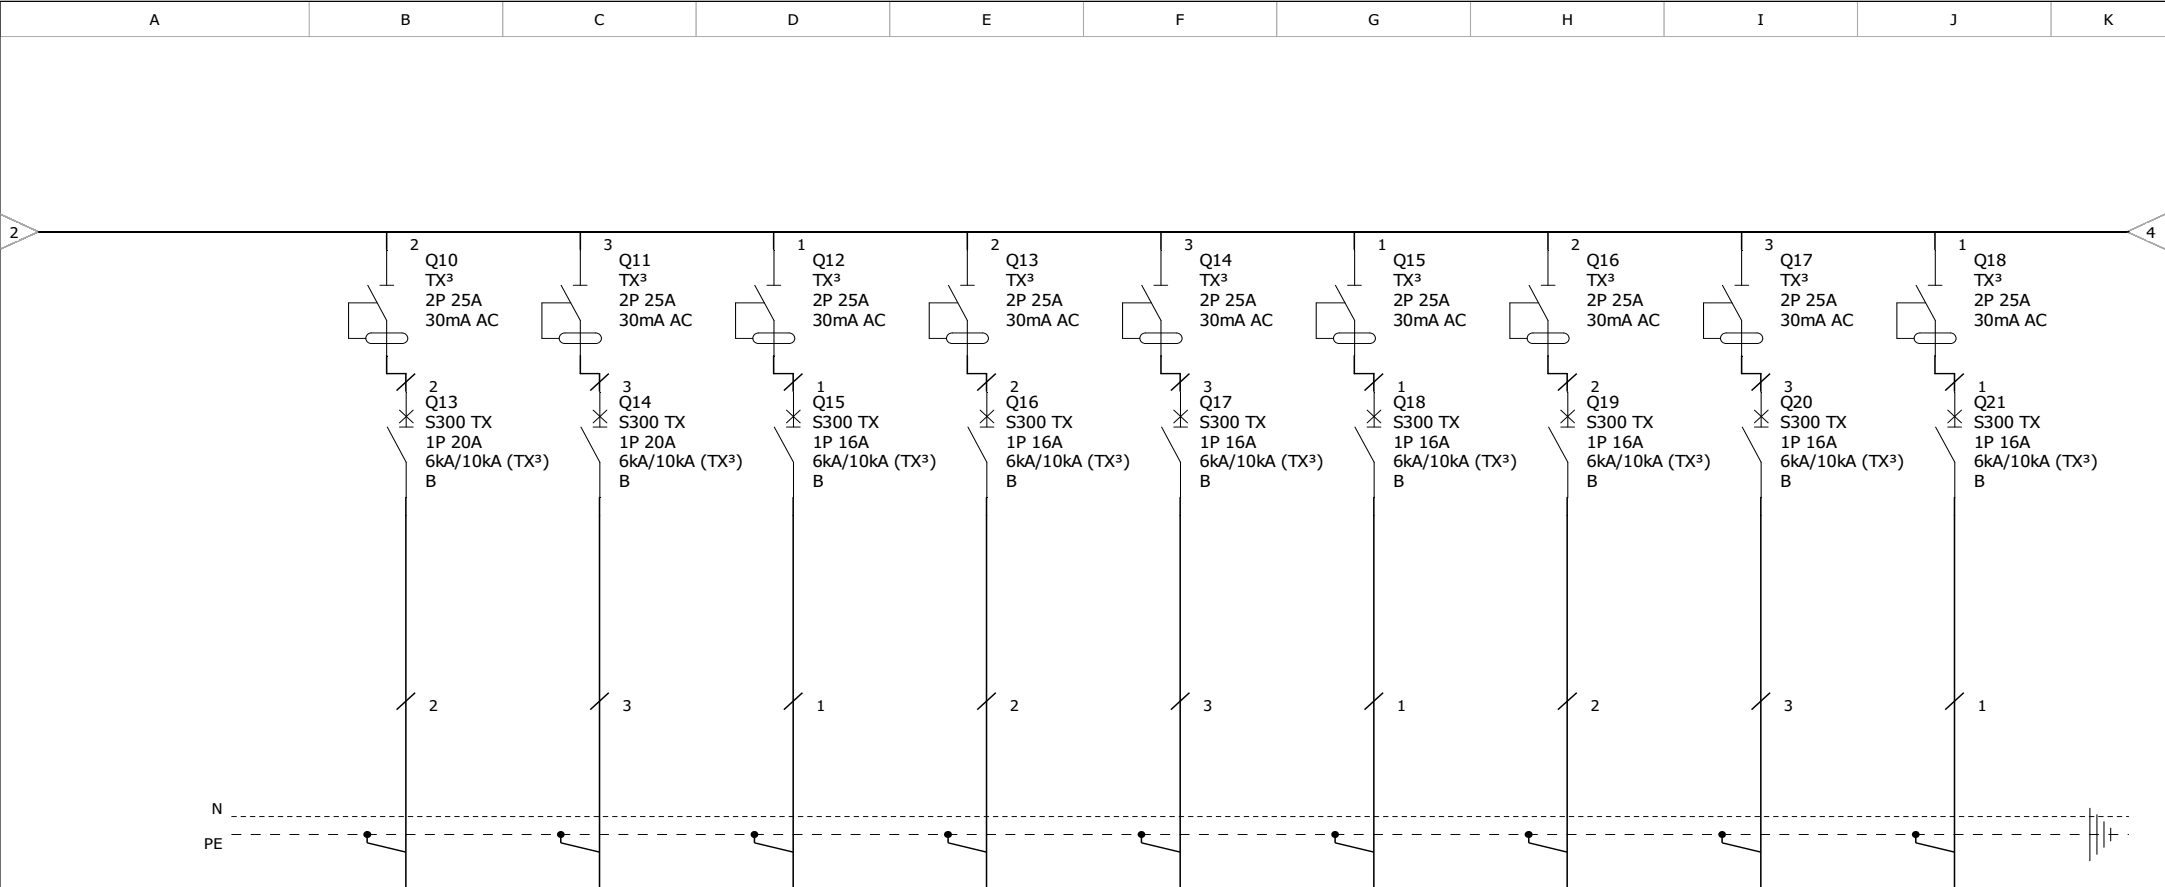

Oznaczenie urządzenia	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
Opis	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V
Typ kabla	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm

	Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń	Rozdzielnia Główna RG	Nr. projektu:			C	Upr.GP.II-63/26/75	F		
			Nr. rysunku:	E-9	B	Podpis	E			
					A		D			
			Data:	2020-03-31	Autor:	Zajączkowski	Nr. akurusa:	3 / 5		

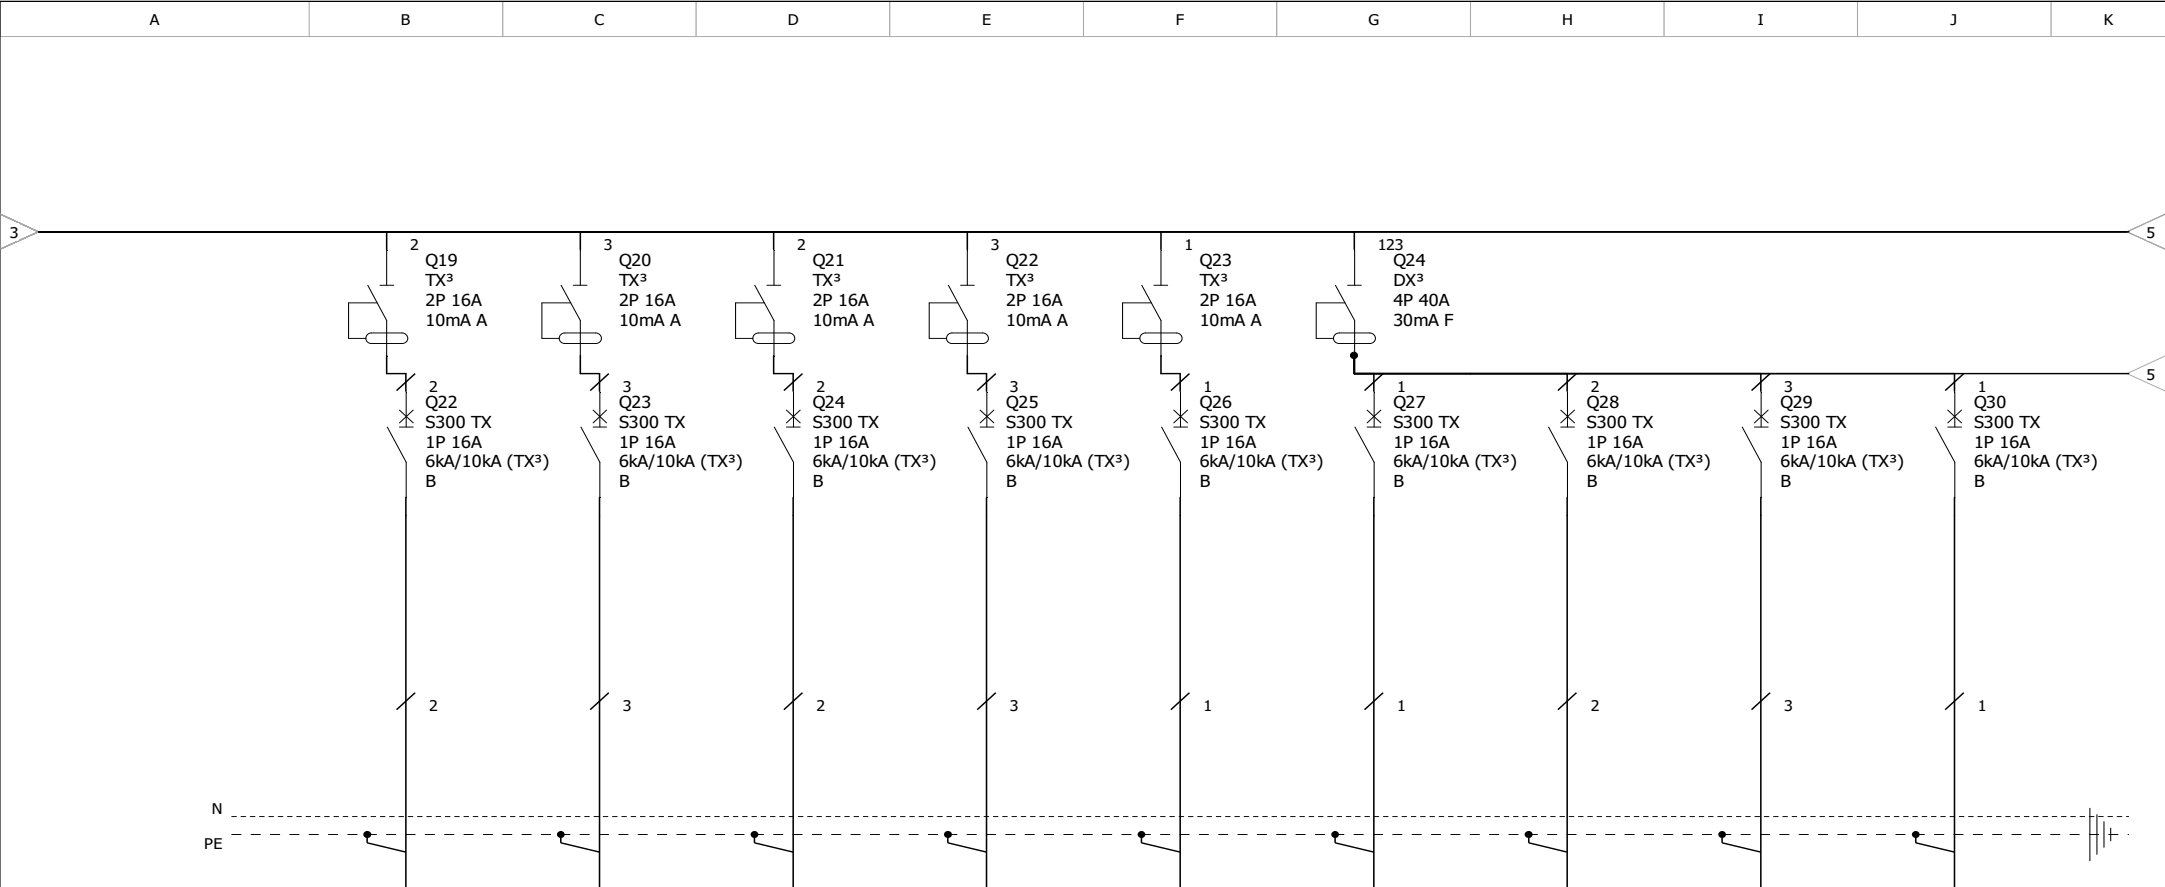

Oznaczenie urządzenia	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30
Opis	gniazda 230V DATA	gniazda 230V DATA	gniazda 230V DATA	gniazda 230V DATA	gniazda 230V DATA	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Typ kabla	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x1,5mm	YDY 3x1,5mm

	Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń	Nr. projektu:		C	Upr.GP.II-63/26/75	F		
		Nr. rysunku:		B	Podpis	E		
		Data:		A		D		
		Rozdzielnia Główna RG		2020-03-31		Autor:	Zajączkowski	Nr. akusza: 4 / 5

