


Oznaczenie urządzenia	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku									
Opis	Ogranicznik przepięć	lampka kontrolna	zasilanie pomp	zasilanie pomp	zasilanie pomp	Gniazda kotłowni	Gniazda kotłowni	Gniazda kotłowni	Gniazda w magazynie
Typ kabla			YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm

Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń		Nr. projektu:		C	Upr.GP.II-63/26/75	F		
		Nr. rysunku:		E-8		B	Podpis	E
		Data:		2020-03-31	Autor:	Zajączkowski		Nr. akusza:
		Tablica TW				Podpis		1 / 2

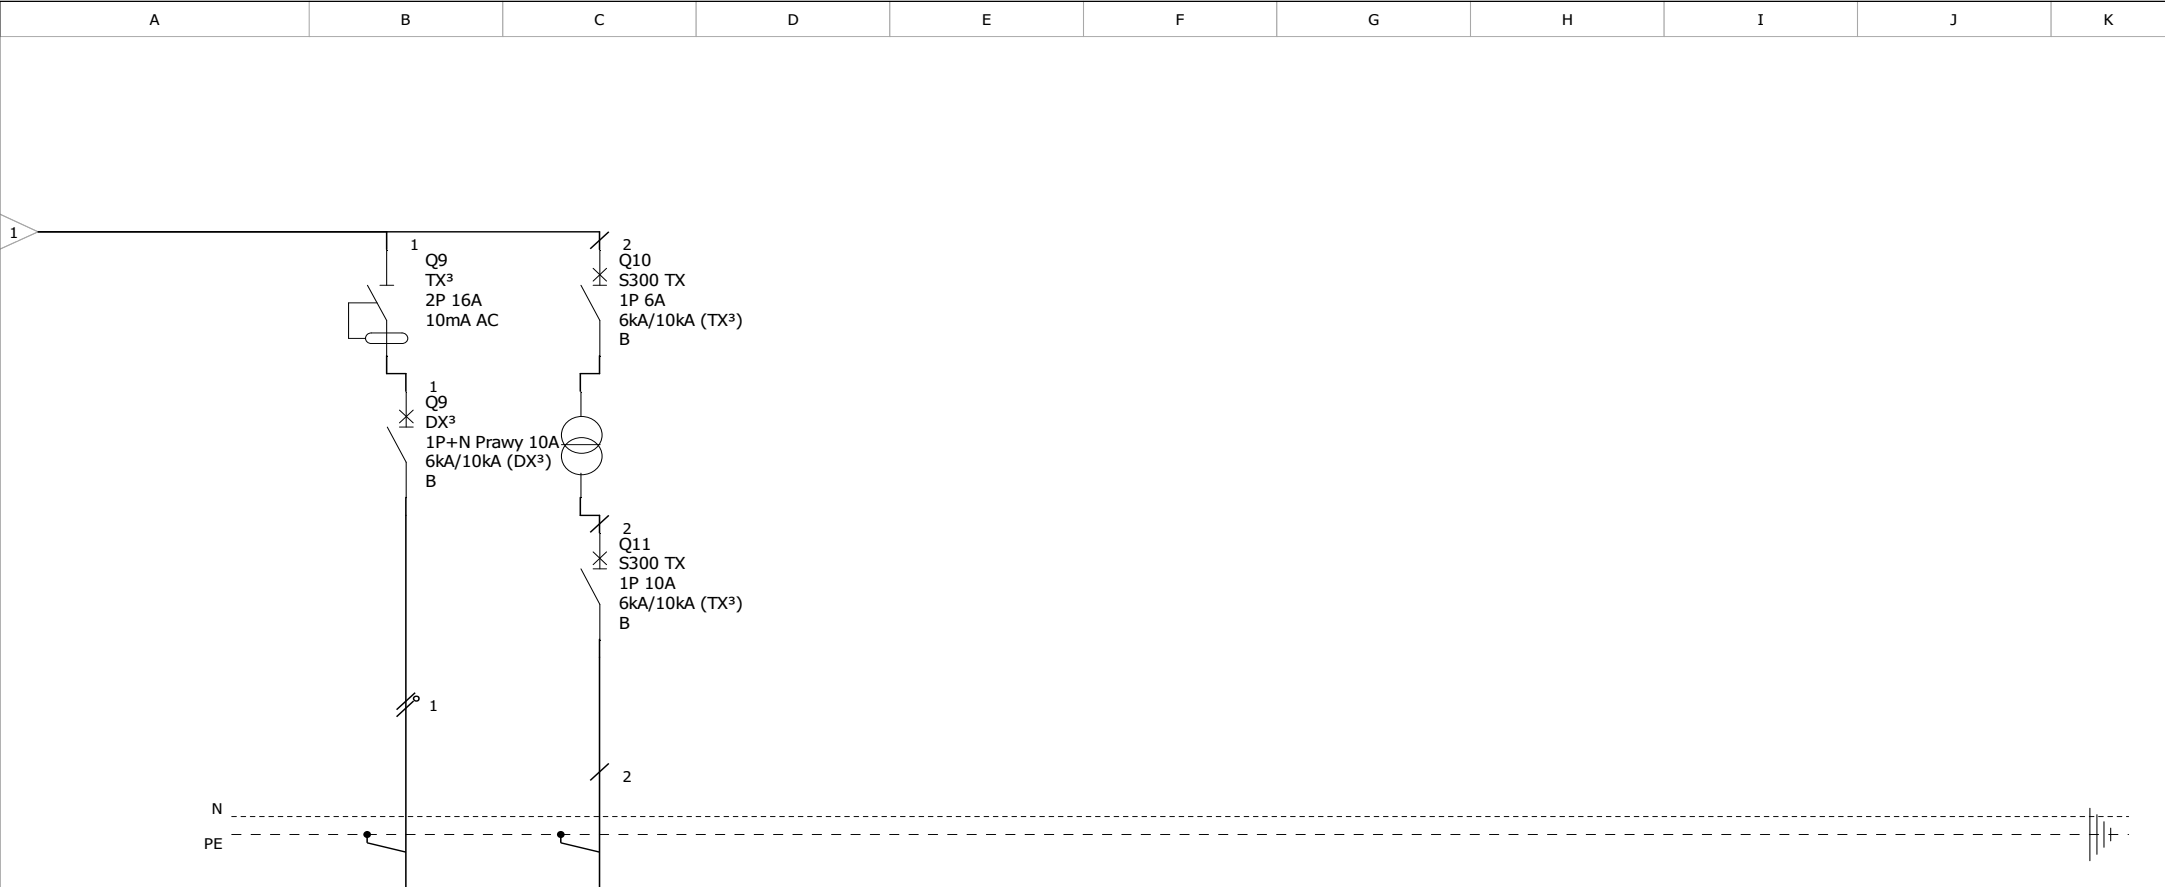

Oznaczenie urządzenia	Q9	Q11							
Oznaczenie zacisku									
Opis	Oświetlenie ogólne	gniazdo 24V							
Typ kabla	YDY 3x1,5mm	YDY 2x1,5mm							

	Instalacja gniazdowa i zasilanie urządzeń	Tablica TW	Nr. projektu:			C	Upr.GP.II-63/26/75	F		
			Nr. rysunku:	E-8	B	Podpis	E			
					A		D			
			Data:	2020-03-31	Autor:		Zajączkowski Podpis		Nr. akursza:	2 / 2